


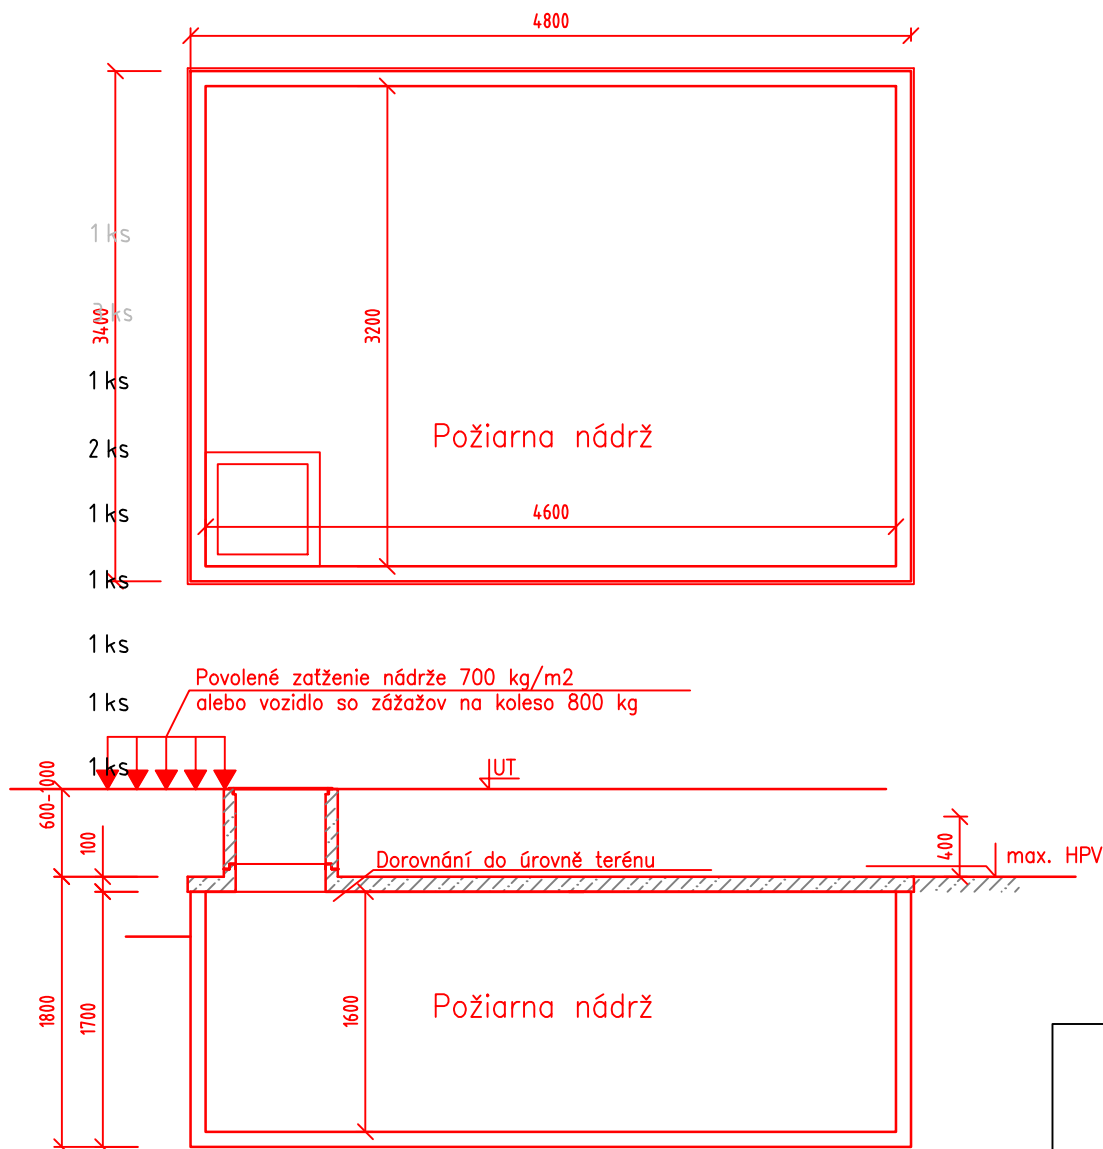

Objem nádrže = min 22 m³; (váha dielu s dnom = 6,8t; váha stropu = 2t)
 Nádrže su dimenzované pro užitkové zataženie 700 kg/m²,
 alebo prejezdne vozidlami s maximálnym zatažením 800kg lôkálnie pre prístup aut. požiarnej jednotky.

Nádrže se ukládajú do výkopu s upraveným dnom zrovnaným do roviny vrstvou piesku (betónu) hr. cca 10 cm.

PARE

DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU STAVBY ZŠ SNP Ostredková 14 parc. č. C-1216, E-698/400,696/300,695/400,694/200,693/100 , k.ú. Ružinov, obec Bratislava - Ružinov		 Kupeckého 3, Bratislava 821 08 IČO: 52316912, DIČ: 2121032848 tel: +421 948 514 497 E-mail: peter.sivon@gmail.com	
Mestská časť Bratislava - Ružinov Mierová ul. 21, 827 05 Bratislava		Ing. Valéria Ponechalová autorizovaný stavebný inžinier 4051*TA*5-1 Pribinová 859 /13, 013 01 Teplička nad Váhom tel. +421 903 744 642 mail: valeria.ponechalova@gmail.com	
Novo navrhovaný pavilón ZŠ s telocvičnou a jeho príslušenstva			
SO 01 Novo navrhovaný pavilón ZŠ s telocvičnou SO 02 Prípojka elektrickej energie SO 03 Prípojka vodovodu SO 04 Splašková kanalizácia SO 05 Dažďová kanalizácia		SO 06 Spevnené plochy SO 07 Sadové úpravy	
psst s.r.o., Kupeckého 3, Bratislava 821 08, Ing. Peter Sivoň, PhD.,			01 / 2021
Ing. Peter Sivoň, PhD.,			01 2021
Ing. Peter Sivoň, PhD., Ing. Valéria Ponechalová			1:25
Ing. Peter Sivoň, PhD., Ing. Valéria Ponechalová, Ing. Jozef Zajac			1 x A4
Akumulačná (retenčná) nádrž		ZTI 09	
Zdravotechnické inštalácie		DRS	