


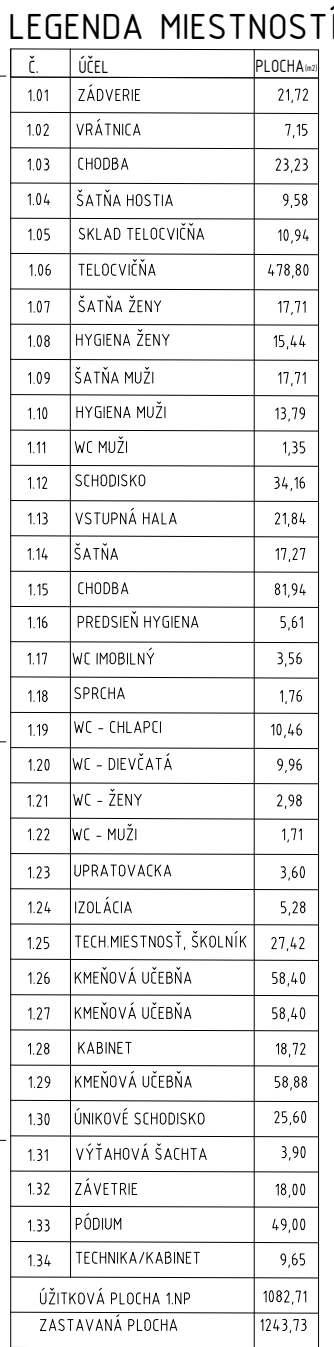

POZNÁMKA :
- DOKUMENTÁCIA NESLŮŽI AKO VÝROBNÁ, PRED REALIZÁCIOU ZAMERAŤ SKUTOČNÉ ROZMERY STAVEBNÝCH OTVOROV PRIAMO NA STAVBE.
- VŠETKY ODCHYLKY OD PROJEKTU KONZULTOVAŤ S GP.
- DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU PREDLOŽÍ NA ODSÚHLASENIE GP.

LNKOVÉ KÁBELOVÉ VEDENIA EIA BUDÚ UROBENÉ KÁBLOM JE-HstHhV v 1x2x0,8 Bžca s1,041 P530 FUNKČNÝM PŇAS PŇAZIARU 30 MINUT.
ODVLADACE KÁBELOVÉ VEDENIA EIA BUDÚ UROBENÉ KÁBLOM JE-HstHhV v 2x2x0,8 Bžca s1,041 P530
A KÁBLOM NIXH 21x5 Bžca s1,041 P530 FUNKČNÝM PŇAS PŇAZIARU 30 MINUT.
KÁBELOVÉ VEDENIA HSDA S1GNALEČIA, PŇAZIARU BUDÚ UROBENÉ KÁBLOM NIXH 21x5 Bžca s1,041 FUNKČNÝM PŇAZIARU 30 MINUT.
KÁBELOVÉ VEDENIA REPRIZY BUDÚ UROBENÉ KÁBLOM NIXH 21x5 Bžca s1,041 FUNKČNÝM PŇAZIARU 30 MINUT, JEDNOTLIVÉ VEDENIA NA KOVOVÝCH PRÍKYTKÁCH.
KÁBELOVÉ TRÁSY EIA KO CELKÉ LÁBY, ŠTABY, REPRIZY, PRÍKYTKY, ŽALÝZY, VÝŠŤNY, JOBY A POD.
MUSIA MAŤ FUNKČNÚ ODOLNOSŤ V PŇAZIARU 30 MINUT (E30). MUSIA BYŤ VÝHOŤOVÉ V ZMYSLI STN 92 203 A STN 92 0205.
V PRÍPADE KOLÍZIE KÁBELOVÝCH TRÁS EIA S INÝMI TRÁSMI, ZÁBRANAMI, SVETLIKAMI A POD. RIEŠÍ PRÍMOTNÍ OBŇEDNÍ
UTVŮRŤ PRŇAZIARU. V PRÍPADE MOŽNÉHO PREKÝTIA PRVKU EIA, MUSIAŤ PRVOK O PŇEBNÚ VÝŠŤNOZNAČNOSŤ KÁ, ABY
SOPRAHOLIVO PLNIL SVOJU FUNKČNÚ A BOL ZÁRUBENÝ PRÍSTUP PRE VYKONÁVANIE FUNKČNÝCH SKÚŠOK.
AKÉKÖVÉ NEJASNOSTI, POCHYBNOSTI ALBO NEJUSULAD PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE S REALITOU STAVBY MUSÍ DŇADÁVATEĽ
STAVBY PRED REALIZÁCIOU VOPRED KONZULTOVAT S PROJEKTANTOM EIA. PROJEKTANT EIA NENIESE ZODPOVEDNOSŤ ZA
ZMENY UŠŤROVNENÉ DŇADÁVATEĽOM STAVBY PŇAS REALIZÁCIE BEZ JEHO VEDENIA A VÝŠŤOVNEHO SŇHĽASA.

ČÍSLO LINKY

OBSAH VÝKRESU	ČASŤ DOKUMENTÁCIE	ARCHIV. ČÍSLO	11 2020
RODORYS 1 NR. HSP	EPS - HSP	MIERKA	1:75

	11 2020	03.1
SLO	11 2020	

03.1