

**LEGENDA MIESTNOSTÍ**

Č	ÚČEL	PLOCHA
2.01	SCHODISKO	34,76
2.02	CHODBA	90,94
2.03	POMOCNÁ UČEBŇA	69,95
2.04	WC IMOBILNÝ	3,56
2.05	UPRÁTOVÁČKA/SKLAD	1,76
2.06	WC - CHLAPCI	10,46
2.07	WC - DEVIČATÁ	9,96
2.08	WC - ŽENY	2,98
2.09	WC - MUŽI	1,71
2.10	PREDSEŇ HYGIENA	5,81
2.11	KMĚNOVÁ UČEBŇA	31,92
2.12	KMĚNOVÁ UČEBŇA	58,40
2.13	KMĚNOVÁ UČEBŇA	58,40
2.14	KABINET	18,72
2.15	KMĚNOVÁ UČEBŇA	58,88
2.16	KABINET	18,88
2.17	KMĚNOVÁ UČEBŇA	66,16
2.18	UNIKOVÉ SCHODISKO	25,60
2.19	VÝTAHOVÁ ŠAHTA	3,90
2.20	ZASADAČNA	23,68
2.21	VIP/GALERIA	21,29
2.22	KLUB/ZÁŤEMĚ	9,65
2.23	SCHODISKO	7,88
ÚŤTKOVÁ PLOCHA ZNP		611,82

**POZNÁMKY:**

LINKOVÉ KÁBĚLOVÉ VEDENIA EPS BUDÚ UROBENÉ KÁBLOM JE-Hs1H-V 1x2x0,8 B2ca s1d1a1 PS30 FUNKČNÝM POČAS POŽIARU 30 MINÚT. OVLÁDACE KÁBĚLOVÉ VEDENIA EPS BUDÚ UROBENÉ KÁBLOM JE-Hs1H-V 2x2x0,8 B2ca s1d1a1 PS30 A KÁBLOM NHXH 2x15 B2ca s1d1a1 PS30 FUNKČNÝM POČAS POŽIARU 30 MINÚT. KÁBĚLOVÉ VEDENIA HLASOVEJ SIGNALIZÁCIE POŽIARU BUDÚ UROBENÉ KÁBLOM NHXH 2x15 B2ca s1d1a1 FUNKČNÝM V POŽIARI 30 MINÚT. KÁBĚLOVÉ VEDENIA REPROD LINEK BUDÚ ULOŽENÉ V SPOLČNEJ TRASE V KOVDOVOM ŽLÁBE PS30, JEDNOTLIVÉ VEDENIA NA KOVDOVÝCH PRÍCHÝTKÁCH. KÁBĚLOVÉ TRASY EPS AKO CELOK IKÁBLE, ŽIABY, REBRIKY, PRÍCHÝTKY, ZÁVESY, VÝLOŽNÍKY, KOTVY A POD. MUSIA MAŤ FUNKČNÚ ODOLNOSŤ V POŽIARI 30 MINÚT (E30). MUSIA BYŤ VYHOTOVENÉ V ZMYSLE STN 92 0203 A STN 92 0205. V PRÍPADE KOLÍZIE KÁBĚLOVÝCH TRÁS S INÝMI TRASAMI, VZT ZARIADENAMI, SVETĽIKMI A POD. RIEŠIŤ PRI MONTÁŽI OBIDENÍM TÝCHTO PREKÁŽOK. V PRÍPADE MOŽNEHO PREKRYTIA PRVKU EPS, POSUNÚŤ PRVKO O POTREBNÚ VZDIALENOSŤ TAK, ABY SPOLACHLIVO PLNIL SVOJU FUNKCIU A BOL ZARUČENÝ PRÍSTUP PRE VYKONÁVANIE FUNKČNÝCH SKÚŠOK. AKÉKOĽVEK NEJASNOSTI, POCHYBNOSTI ALEBO NEŠLAD PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE S REALITOU STAVBY MUSÍ DOĐAVATEĽ STAVBY PRED REALIZÁCIU VOPRED KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM EPS. PROJEKTANT EPS NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ DOĐAVATEĽOM STAVBY POČAS REALIZÁCIE BEZ JEHO VEDOMIA A VÝSLOVNÉHO SÚHLASU.


**LEGENDA EPS :**

- ÚSTREDNÁ EPS /fwe/ES/
- HLÁŠIČ OPTIKO-DYMOVÝ
- HLÁŠIČ OPTIKO-DYMOVÝ UMESTNENÝ V MEDZITROPE
- HLÁŠIČ KOMBINOVANÝ OPTIKO-TEPELNÝ
- HLÁŠIČ TLAČIDLOVÝ
- ZÁKLADOVANÝ ZDROJ S OBOVODOM DOBJÍJANIA DOPLŇOVÝM ZDROJOM
- VÝSTUPNÁ JEDNOTKA - KOPPLER (Z VYSTUPU)
- VSTUPNÁ/VÝSTUPNÁ JEDNOTKA - KOPPLER (Z VYSTUPU/Z VYSTUPU)

**NAPÁŤOVÁ SÚSTAVA EPS:**

NAPÁJANIE ÚSTREDE A ZDROJOV EPS: 1V/NPE AC 50Hz 230V, TN-S  
 LINKY HLÁŠIČOV: 2 DC 12V, SELV  
 DOPLNK. ZDROJE: SREBNÝ, MAJÁRKY - 2 DC 24V, SELV  
 OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTREKÝM PRÚDOM  
 PODĽA STN EN 61140 A STN 33 2000-4-41  
 41) OCHRANNÉ OPATRENIE: SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA  
 42) OCHRANNÉ OPATRENIE: OVOJÁTA ALEBO ZOSILNENÁ IZOLÁCIA  
 43) OCHRANNÉ OPATRENIE: MALE NAPÄTIE SELV A PELV  
 Opatrenia na základnú ochranu (ochranu pred priamym dotykom):  
 základná izolácia živých častí, zbraný alebo kryty

**POPIS OZNAČENIA EPS HLÁŠIČOV:**

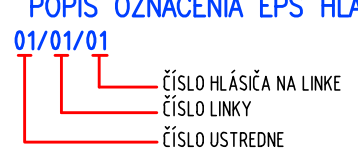

**POZNÁMKA :**  
 - DOKUMENTÁCIA NESLŮŽI AKO VÝROBNÁ, PRED REALIZÁCIU ZAMERAŤ SKUTOČNÉ ROZMERY STAVEBNÝCH OTVOROV Priamo NA STAVBE.  
 - VŠETKY ODCHYLKY OD PROJEKTU KONZULTOVAŤ S GP.  
 - DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU PREDLOŽIŤ NA ODSÚHLASENIE GP.

±0,000 ± +250 nad úrovňou exist. komunikácie (cca 136m.n.m.)  
 VŠETKY ODCHYLKY ZISTENE PRED ZAČATÍM STAVBY A POČAS STAVBY JE POTREBNÉ KONZULTOVAŤ ZO ZODPOVEDNÝM PROJEKTANTOM  
 TENTO PROJEKT JE CHRÁNENÝ AUTORSKÝM PRÁVOM V ZMYSLE USTANOVENÍ ZÁKONA č. 61/2003 Z.z. O AUTORSKOM PRÁVE A PRÁVCH SÚVISIACICH S AUTORSKÝM PRÁVOM.  
 AKÉKOĽVEK NEOPRÁVNENÉ NAKLADANIE S PROJEKTOM BEZ SÚHLASU AUTORA, JE PORUŠENÍM USTANOVENÍ ZÁKONA A JE NAPADNUTEĽNÉ SÚDNOU CESTOU.

AUTOR / HL. PROJ. OBJEKTU	Ing. Peter Sivoň	ÚČEL	DPR	C. VÝKRESU
ZODP. PROJ. OBJEKTU/ČASŤI	Ing. M. Ruman	FORMÁT	10 xA4	
NAVHOL/VYPRACOVAL	Ing. M. Topor	DÁTUM	01/2021	02.2
MIESTO STAVBY	parc. č. C-1216, E-698400, 696/300, 695/400, 694/200, 693/100	ZAKAZKA	11 2020	
INVESTOR	Mestská časť Bratislava - Ružinov Mierová ul. 21, 827 05 Bratislava	ARCHIV. ČÍSLO	11 2020	MIERKA
STAVBA	DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU ZŠ SNP Ostredkovová 14 parc. č. C-1216, E-698400, 696/300, 695/400, 694/200, 693/100 k.ú. Ružinov, obec Bratislava - Ružinov SO 01 Novo navrhovaný pavilón ZŠ a telocvičňa	ČASŤ DOKUMENTÁCIE	EPS a HSP	
OBJEKT/REV. SÚBOR	PODORYS 2.NP - EPS			