


PÔDORYS 2.N.P. - Časť "A"

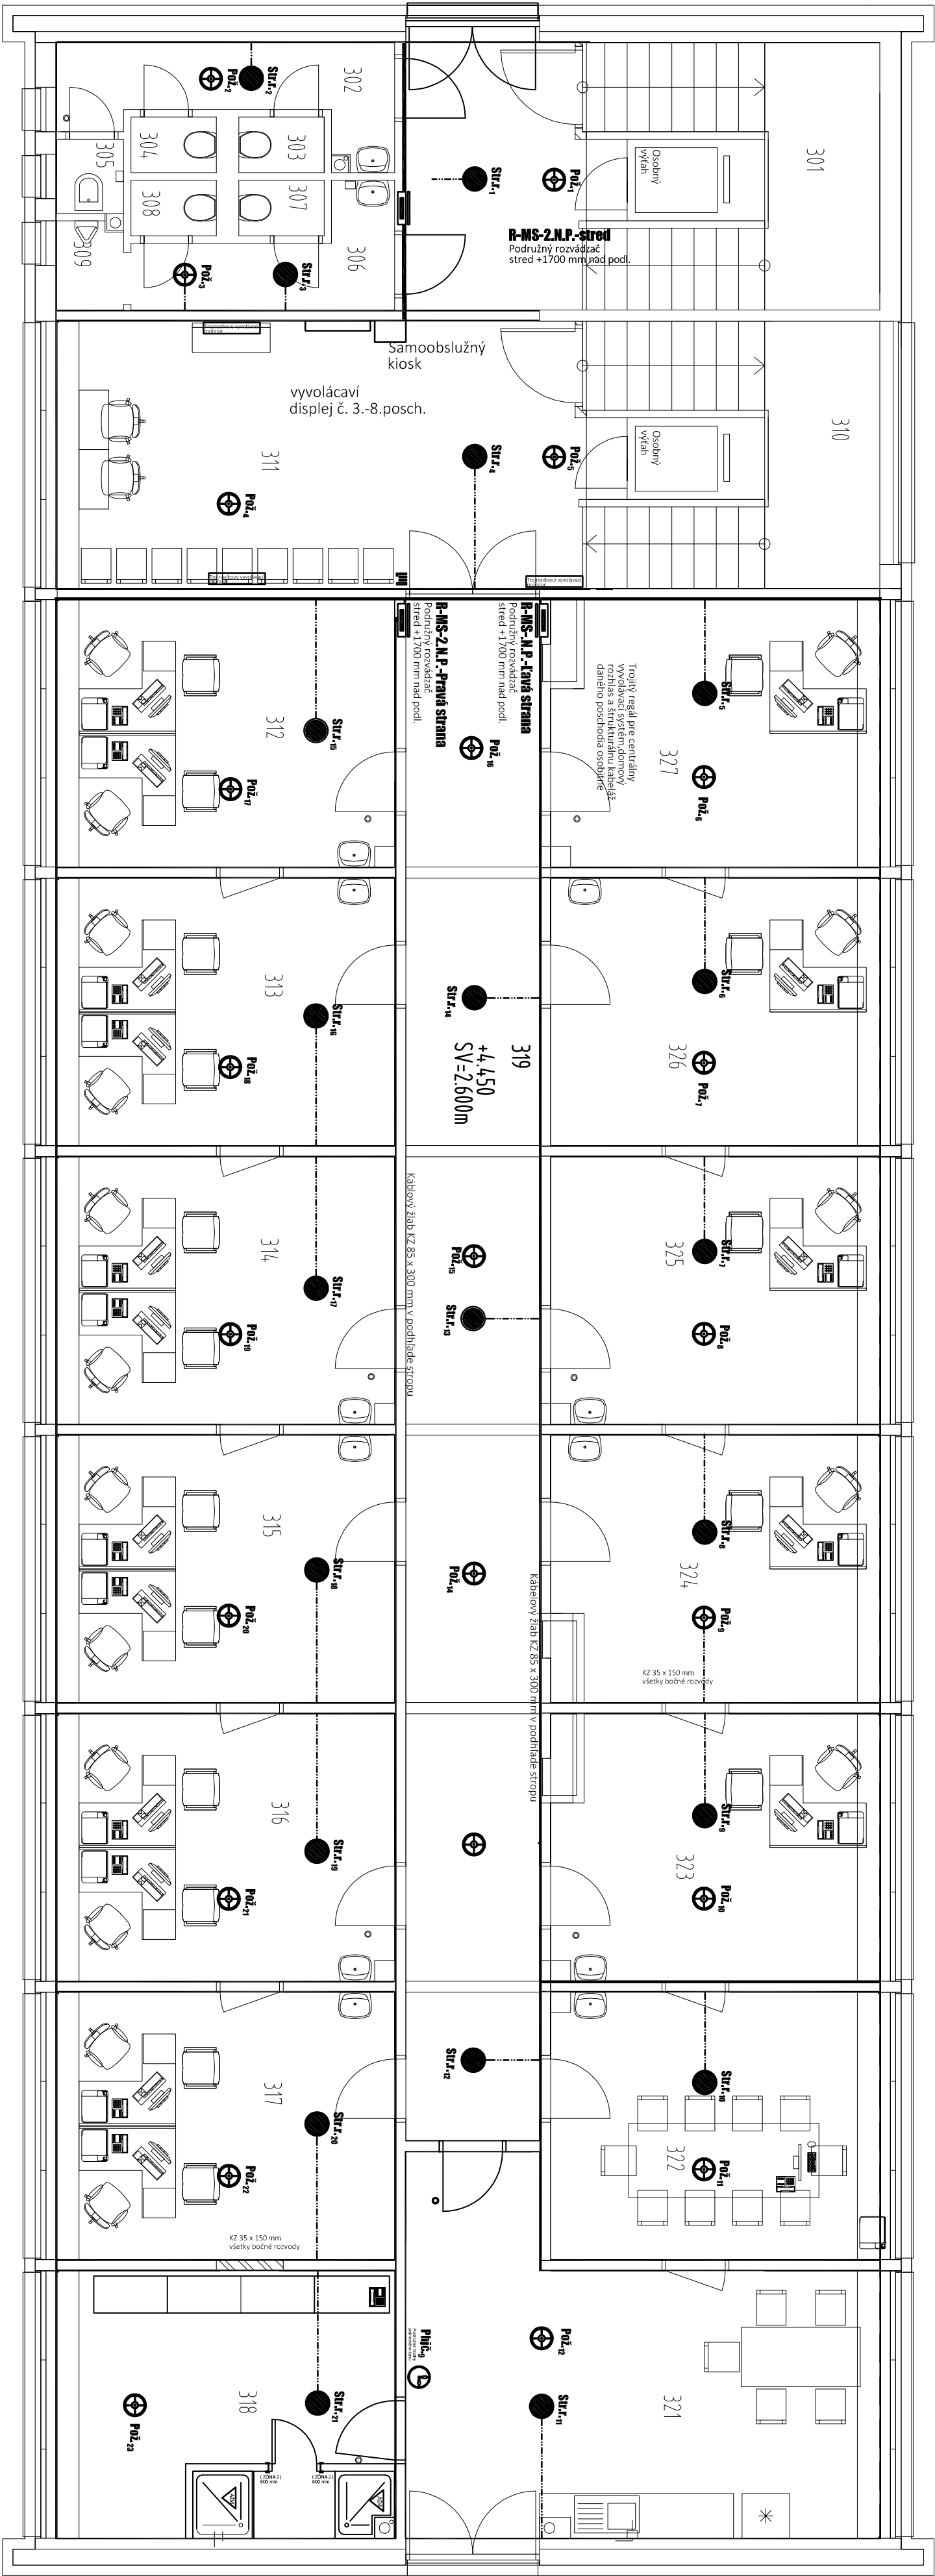

- Napätí a výkonové údaje káblových a vodičov:**
- Bezpečnostní stínění kabelů
 - Typ: SK 40 x 20 mm
 - Napájecí kabel slaboproudých rozvodů Solark - Typ: SKK-5E-UTP-PVC-GY/Cu drát 0,42 mm - AWG 26 - 0 620 bm
 - Napájecí kabel ostatních označených rozvodů - Typ: JE-1 (S) Y (4 x 2 x 0,8 mm) - 0 200 bm

Elektrická instalace a přístrojové moduly:

Paralelní kabel PK 120 x 55 D vč. příslušenství a přístrojových modulů

Elektronická instalace EKE 140 x 60 vč. příslušenství a přístrojových modulů

Kábelový žlab 2.N.P. - časť "A" splošný:

Kábelový žlab KZ 35 x 050 mm, umístěný vodorovně v podlaze stropu - 0 600 bm

Kábelový žlab KZ 35 x 075 mm, umístěný vodorovně v podlaze stropu - 0 800 bm

Kábelový žlab KZ 35 x 150 mm, umístěný vodorovně v podlaze stropu - 1 608 bm

Kábelový žlab KZ 85 x 300 mm, umístěný vodorovně v podlaze stropu - 0 420 bm

Elektrická instalace a přístrojové moduly:

Elektronická instalace LHD 30 x 25 mm, umístěná vlně na stěně místnosti - 0 360 bm

Elektronická instalace LPK 80 x 25 mm, umístěná vlně na stěně místnosti - 0 540 bm

Legenda:

- JA-63S - Model JA-63S - Autonomní hlásič požáru

- PF-68TF - Stropní reproduktor s hliníkovým protipožárním krytem

- 023 ks

- 021 ks

PROJEKČNÍ ELEKTROINŠTALAČNÍ PRÁČE		Vítal Štefan VITÁL & COMPANY Mýtné Ludany	
Projektant:	Štefan Vítal, Mýtné Ludany, Pestrý rad 104/19,		
Investor:	Ministerstvo vnitra SR, Příbramova 2,		
Název a místo stavby:	812 72 Bratislava	EKL 2017/2008-27-EL-0A-B	
Ověřeno: Úřad Kvalitace - Ověřeno rekomendací a ověřením odborníků SO-01.2 - Košice OÚ - Pracoviště Klientského centra 4. Elektro část - Slaboproud E. Varovný rozlišovací hlásič požáru		Formát: 2A4 Datum: 07 / 2017	
Druh výkresu: Vnitřní elektrická instalace rozvodů - Varovný rozlišovací hlásič požáru a individuální hlásič požáru - 2.N.P. - časť "A"		Stupeň projektu: K Stav, povolení	
		Měřítko: Císlo výkresu: E - 003	

ELEKTROINŠTALÁCIA

Napätí a výkonové údaje káblových a vodičov: - bezpečnostní stínění kabelů - typ: SK 40 x 20 mm - napájecí kabel slaboproudých rozvodů Solark - typ: SKK-5E-UTP-PVC-GY/Cu drát 0,42 mm - AWG 26 - 0 620 bm - napájecí kabel ostatních označených rozvodů - typ: JE-1 (S) Y (4 x 2 x 0,8 mm) - 0 200 bm

Elektrická instalace a přístrojové moduly: Paralelní kabel PK 120 x 55 D vč. příslušenství a přístrojových modulů Elektronická instalace EKE 140 x 60 vč. příslušenství a přístrojových modulů

Kábelový žlab 2.N.P. - časť "A" splošný: Kábelový žlab KZ 35 x 050 mm, umístěný vodorovně v podlaze stropu - 0 600 bm Kábelový žlab KZ 35 x 075 mm, umístěný vodorovně v podlaze stropu - 0 800 bm Kábelový žlab KZ 35 x 150 mm, umístěný vodorovně v podlaze stropu - 1 608 bm Kábelový žlab KZ 85 x 300 mm, umístěný vodorovně v podlaze stropu - 0 420 bm

Elektrická instalace a přístrojové moduly: Elektronická instalace LHD 30 x 25 mm, umístěná vlně na stěně místnosti - 0 360 bm Elektronická instalace LPK 80 x 25 mm, umístěná vlně na stěně místnosti - 0 540 bm

Legenda: - JA-63S - Model JA-63S - Autonomní hlásič požáru - PF-68TF - Stropní reproduktor s hliníkovým protipožárním krytem - 023 ks - 021 ks